


Evidenční list hlásného profilu OBC584444_01

**Kategorie
C**

Tok:	Potok Výhon	Název HP:	OBC584444_01 přecherřavací stanice PMO	
Kraj:	Jihomoravský kraj	ORP:	Drnholec	Obec: Drnholec
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:	
I. SPA	II. SPA	III. SPA	Městys Drnholec	
2,41	7,84	15,72	Čtení hlásného profilu:	
Dno nadmořská m.n.m = 168.20 m			OBC584444_01 je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server městyse Drnholec	
			WGS84: 48°51'48.081"N, 16°29'48.631"E	
Výška hladiny normální [cm dno = 18 cm]				
bdělost	pohotovost	ohrožení	značení provedeno vodočetnou latí	
60 (168,80)	130 (169,50)	200 (170,20)		

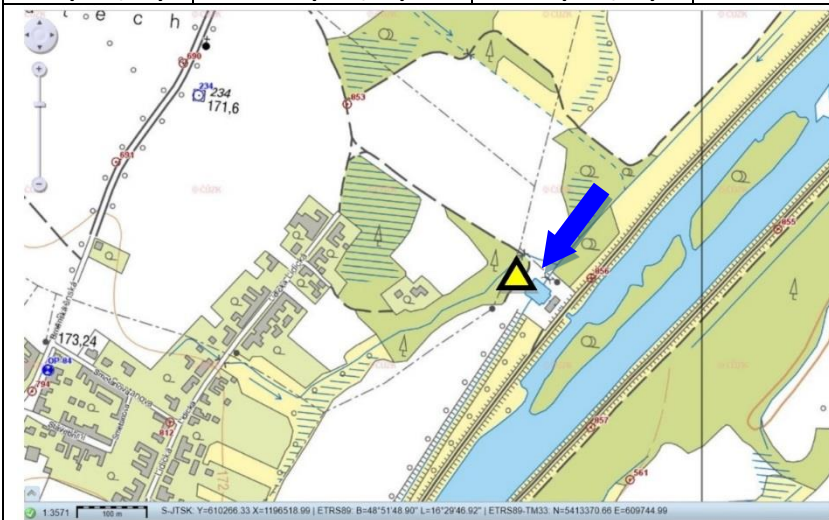

Legenda:



Směr toku Výhonu



Hladinové čidlo OBC54444_01 na RTN PMO



Vlastník a provozovatel stanice: Drnholec, Kostelní 368,
691 83 Drnholec
tel.:

Hlášení z měření **dostává a zobrazuje**: informační server městyse Drnholec, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých stránkách zobrazuje občanům městyse a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK Drnholec

Odkaz na web aplikaci: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/State/584444/110>

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad JPO, JSDH, která předává hlášení na Městysu Drnholec

Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: Městysu Drnholec

Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: PK Městysu Drnholec

a dále HZS Brno, ČHMÚ Brno, Správa VT povodí Moravy - dispečink Brno